



NE 1.1 V2

Anschluss bei Fremdkesseln

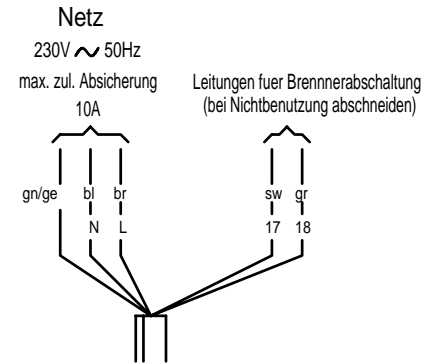


Anschlussklemmen in Buderus Regelgeraeten

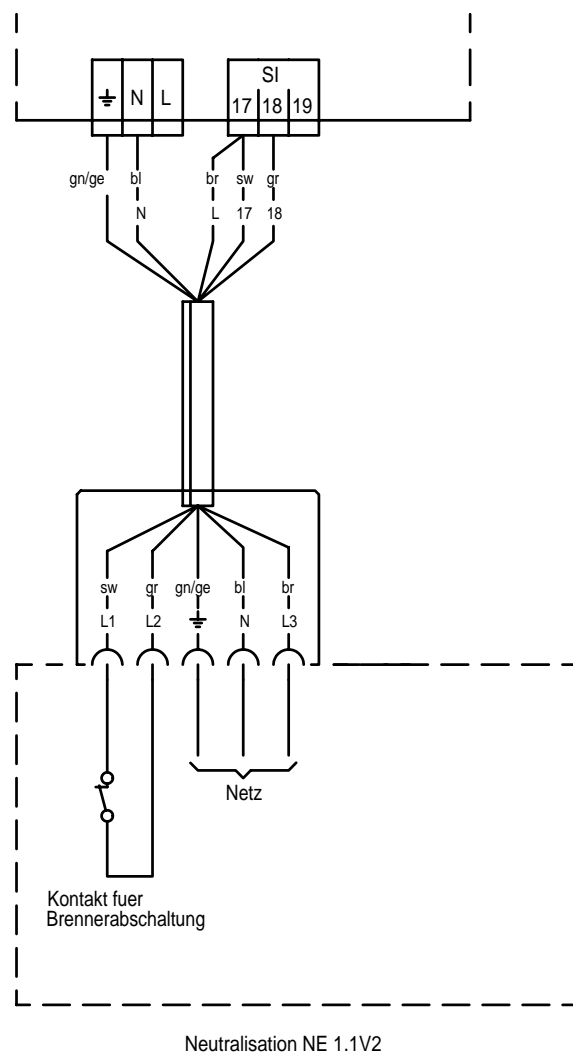


Stromaufnahme der Neutralisationseinrichtung 1,7 Ampere,

NE 1.1 V2 als Ersatz fuer N 2.x und N 3.x

Anschlussklemmen in Buderus Regelgeraeten PGW 2790 plus

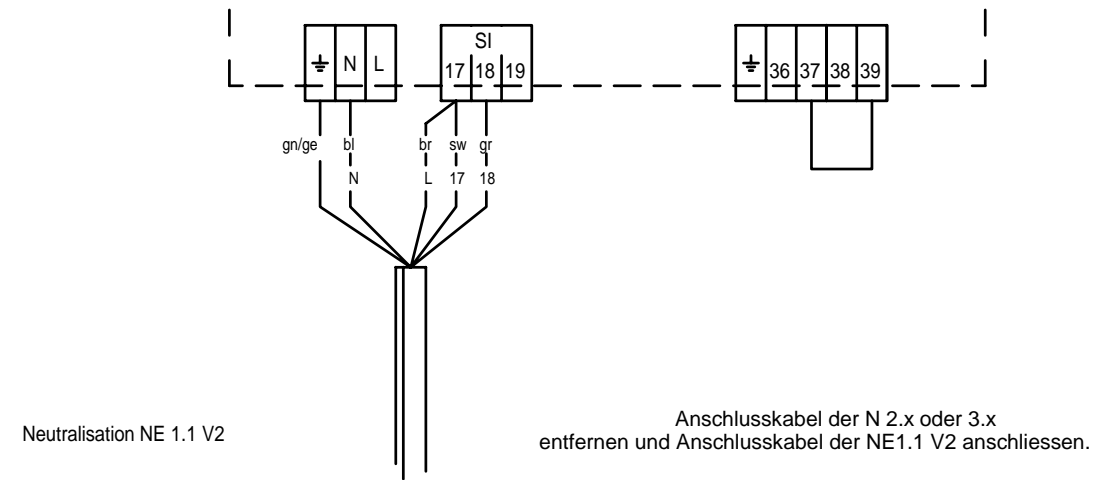

Anschlussklemmen in Buderus Regelgeraeten HS 3306

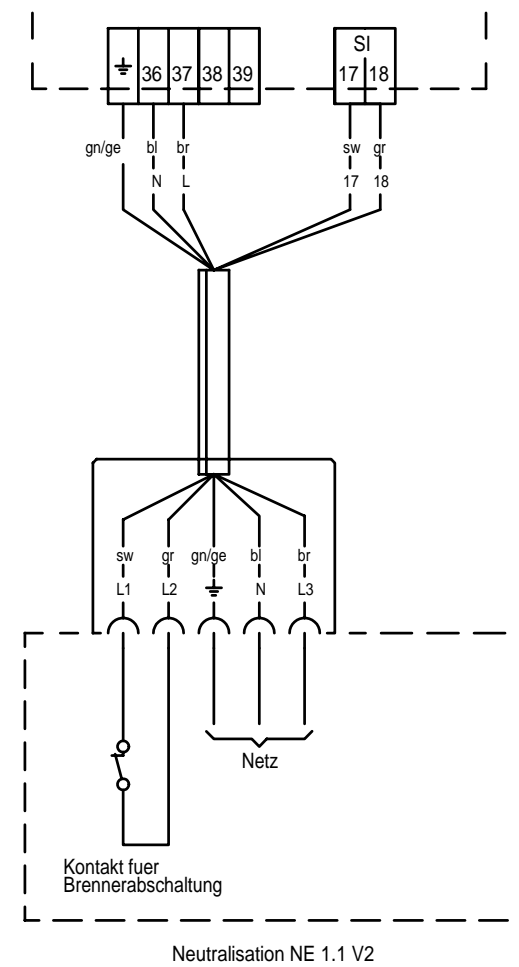

Anschlusskabel der N 2.x oder 3.x entfernen und Anschlusskabel der NE1.1 V2 anschliessen. Funktionsmodul im Regelgeraet belassen. Schalter in Automatik Stellung.

Stromaufnahme der Neutralisationseinrichtung 1,7 Ampere,